

Nummer	22-003520-PR03 (NW T02-K08-04-de-01)
Inhaber	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Str. 12-17 74653 Künzelsau Deutschland
Produkt	Imprägniertes Fugendichtband
Bezeichnung	VKP® Trio U-1050 High Performance
Details	Multifunktions 3-Ebenen-Fugendichtband PRO
Längenbezogene Masse	284 g/m
Komprimierung	32 %

Ergebnis

Bewertetes Fugenschalldämm-Maß $R_{S,w}$ und Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr} nach EN ISO 717-1:2020, EN ISO 10140-1:2021

$$[R_{S,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-2; -5) \text{ dB}]$$

Ermittelt für 12,5 mm Fugenbreite

Grundlagen *)

EN ISO 10140-1: 2021

EN ISO 10140-2: 2021

EN ISO 717-1: 2020

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 22-003520-PR01 PB T02-K08-04-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Das Verfahren ist zum Vergleich von Bauprodukten zur Abdichtung (z.B. Dichtungen, Füllstoffe zur Abdichtung von Fugen) geeignet. Die Messergebnisse können zur Abschätzung des Transmissionsgrades τ_a nach EN ISO 12354-3 Anhang B herangezogen werden. Die rechnerische Berücksichtigung der Fugenschalldämmung bei der Bestimmung der Gesamtschalldämmung ersetzt jedoch nicht den Nachweis für eine Gesamtkonstruktion.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check




www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 6D9-C36F0

ift Rosenheim

20.02.2026



Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter
Bauakustik

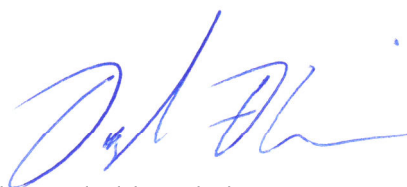

Florian Dangel, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauakustik